





ВЛ-10 кв №2 п.ст. Львовская



Габариты пересечений

№1	-	7,1	М
№2	-	7,0	М
№3	-	7,1	М
№4	-	7,2	М
№5	-	7,0	М

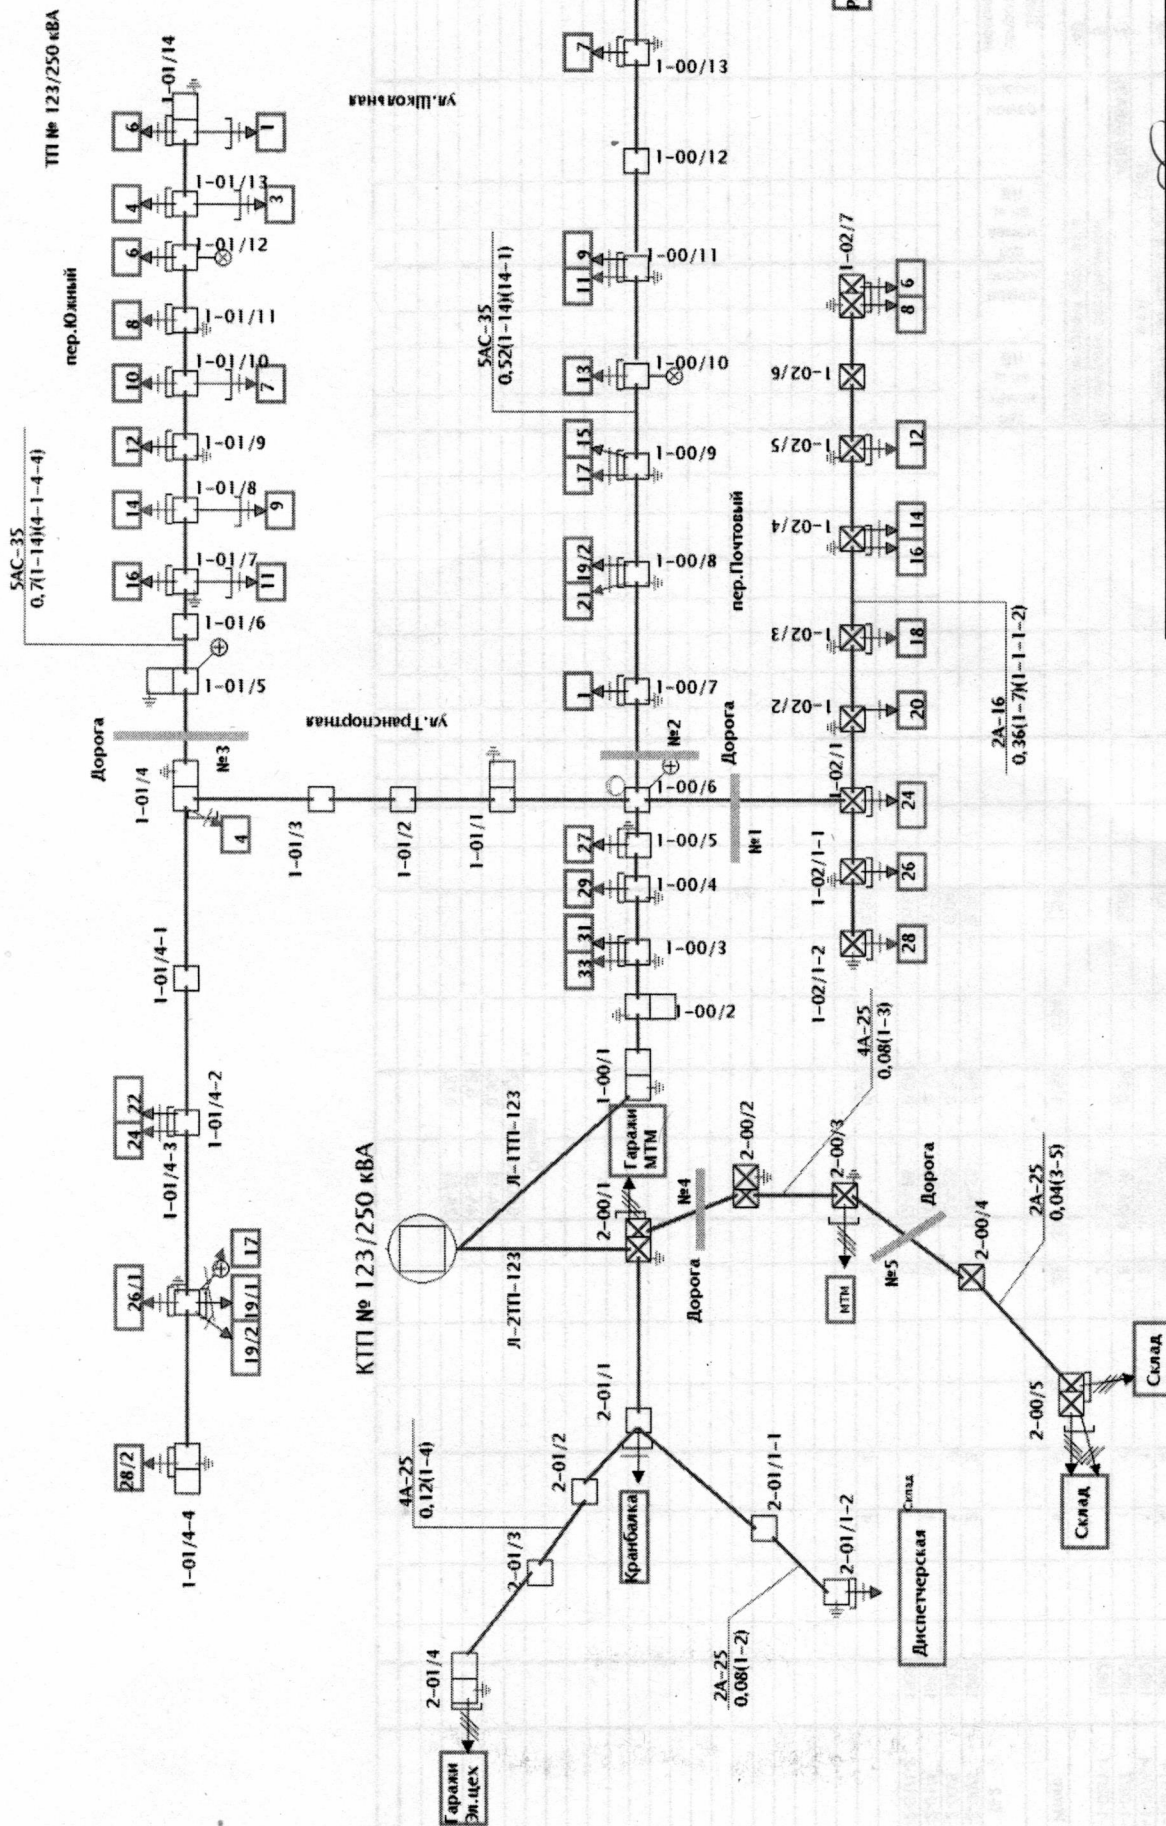

№ п/п	Дата	Краткое содержание изменений в схеме	Наименование нормативно-распорядительного документа	Подпись лица, внесшего изменения	Подпись руководителя структурного подразделения	Утверждаю: Главный инженер Орловского РЭС	Литвинов А.А. 20.06.2023г.
1	20.06.24	Исчерпывающей				ПО КЭС-С	Орловский РЭС
						Подпорожная схема ВР 0,4 кВ 1-1,2,3 от КТП 16/0,4 кВ №123 по ВР 10 кВ Л-2 Лазаревское	
						х.Пролетарский Б-г.	
						Мастер УЭС	Жердеев Р.В.
						Техник	Лазарев К.В.
						Схема составлена: 20.06.2023г.	
						Листов 1	