



ВЛ-10-3 Львовская

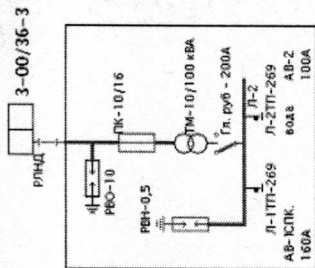

ТП-269/100 кВА

Габариты пересечений
№1 — 7,2 м

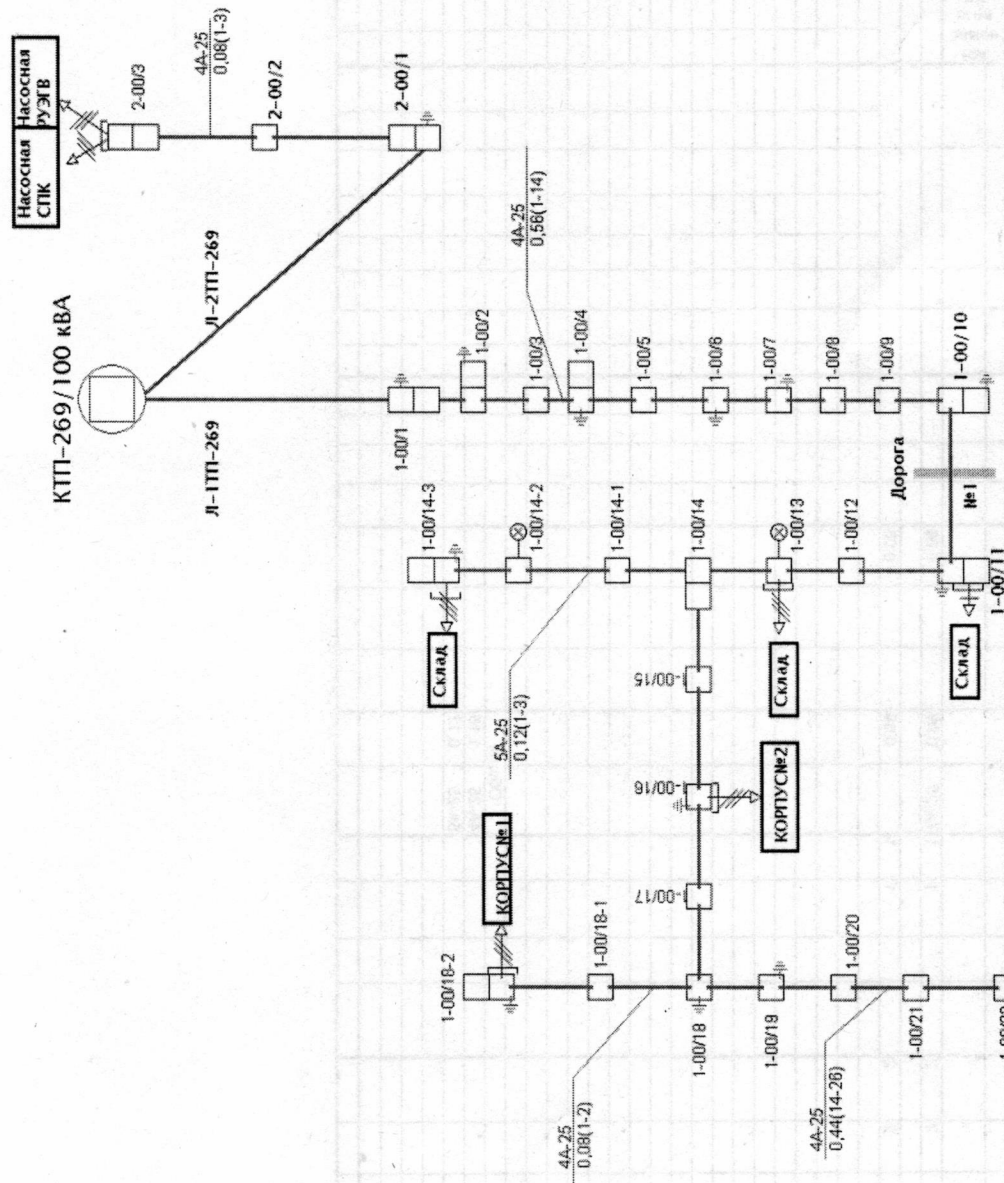

Литвинов А.А. 20.06.2023г.

Утверждаю: Главный инженер Орловского РЭС

Автоматический УЗС

Орловский РЭС

Полюсная схема ВЛ 0,4 кВ Л-1,2 от КТП 10/0,4 кВ №269 по ВЛ 10 кВ Л-3 Львовская

Менее 5

Подпись руководителя

Охладитель

Наименование нормативно

Краткое содержание

Date _____

recess recess

1. *Agave*

220

Инвентар карт.
ОСНОВНЫХ
ФОНДОВ
№ 61150000919
61150000918

Жердев Р.В.	Лазарева И.В.
-------------	---------------

Мастер УЭС
Техник

Мастер	Техник
--------	--------