



ВЛ-10 кв №3 п.ст. Львовская




ТП № 228/250 кВА

КТП № 228/250 кВА

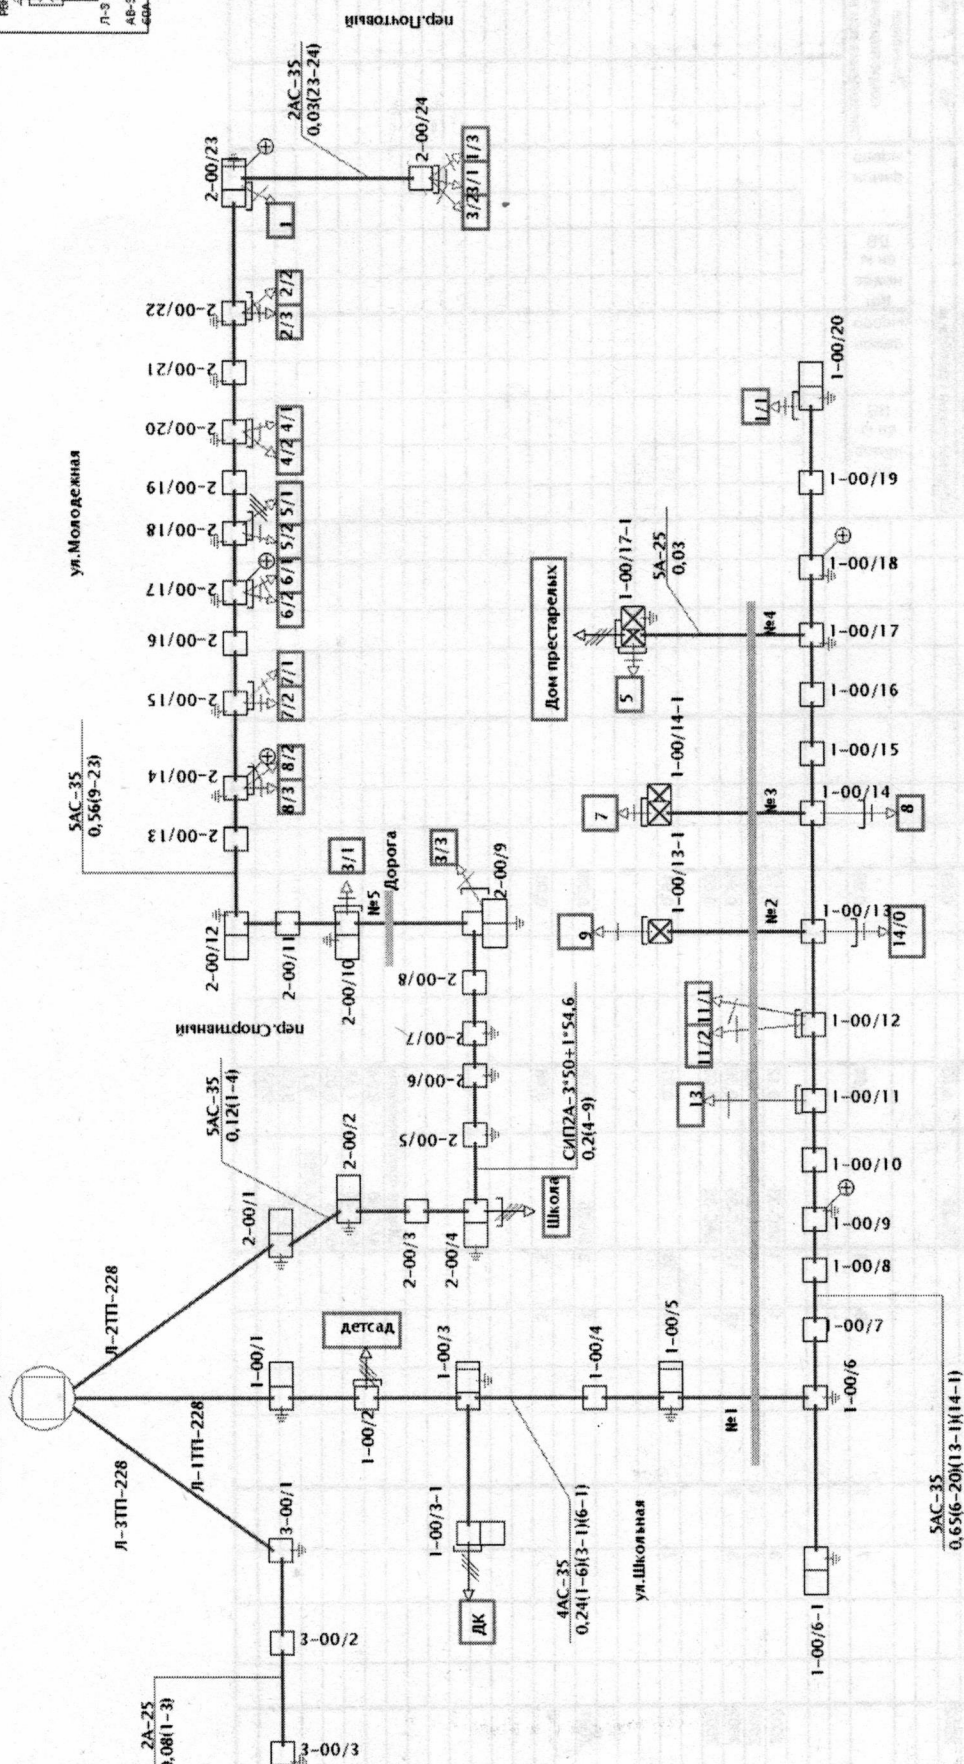

Габариты пересечений

№1 - 7,0 м
№2 - 7,0 м
№3 - 7,2 м
№4 - 7,2 м
№5 - 7,0 м

№ п/п	Дата	Краткое содержание изменений в схеме	Наименование нормативно-распорядительного документа	Подпись лица, внесшего изменения	Подпись руководителя структурного подразделения	Утверждаю: Главный инженер Орловского РЭС	ПО ЮВЭС	Орловский РЭС	Литвинов А.А. 20.06.2023г.
1	20.06.2023	Изменения в схеме	Приказ № 10/П-3	Литвинов А.А.	Мерзев Р.В.	Подпись:  Подполная схема ВП 10.4-ВЛ-1-2.3 от КТП 10/0.4-ВБ228 по ВП 10.4-ВЛ-3 Лавозытская			
						Мастер УЭС	Жекаев Р.З.	х. Проектировщик	Инв. карт. основных фондов
						Техник	Лазарева И.В.	Бет.	№611500002112, 611500003097, 611500003107
						Схема составлена: 20.06.2023г.			Листов
						1			Листов